

Ověření připojení kvalifikovaného časového razítka k elektronickému podpisu:

1. Otevřete dokument na kterém je umístěn Váš kvalifikovaný elektronický podpis, klikněte na něj pravým tlačítkem a zvolte „zobrazit vlastnosti podpisu“:

Podpis:*	Celoškolské / rektorátní pracoviště: ?	Mgr. Veronika Nechvátalová Aiblová	Mgr. Veronika Nechvátalová Aiblová Digitálně podepsal
	Kvestor / prorektor: ?		

K podpisu je předložen standardizovaný dokument, který nevyžaduje kontrolu právního oddělení:** ?

Mgr. Veronika Nechvátalová Aiblová

Mgr. Veronika Nechvátalová Aiblová
Digitálně podepsal
Mgr. Veronika Nechvátalová Aiblová
Datum: 2022.05.20 12:37:53 +02'00'

1. 1. Pokud Váš podpis není na dokumentu zobrazen vizualizací, proveďte stejnou volbu jako v bodě 1), akorát přímo nad připojeným podpisem, který se Vám v PDF zobrazí u levého okraje pod ikonkou „podpisy“:

Průvodní_list_pro_predkladani_dokumentu_k_podpisu_pana_rektora (00000002).pdf - Adobe Acrobat Reader DC (64-bit)

Soubor Úpravy Zobrazení Podepsat Okna Nápověda

Domovská stránka Nástroje SR_5-20_Spisovy_r... SR_5-20_Spisovy_r... Pruv

Poznámka

Podepsáno a všechny podpisy jsou platné. Vyplňte prosím následující formulář. Data zapsaná do tohoto

Podpisy

▼ Ověřit vše

- Rev. 1: Podepsal(a): Mgr. Veronika Nechvátalová Aiblová
- Rev. 2: Podepsal(a): Mgr. Veronika Nechvátalová Aiblová
- ▼ Nepodepsaná pole podpisů
 - Signature1 na stránce 1
 - Signature3 na stránce 1
 - Signature5 na stránce 1
 - Signature6 na stránce 1
 - Signature7 na stránce 1

Najít pole podpisu

Vymazat podpis

Ověřit podpis


Zobrazit podepsanou verzi

Zobrazit vlastnosti podpisu...

dovolují si Vás
2001.
Děkuji.
Mgr. Bc. Nikol

Podpis: *

2. Po zobrazení vlastností podpisu vyskočí samostatné okno, kdy je zobrazeno, zda je k podpisu připojeno kvalifikované časové razítko (viz. obrázek)

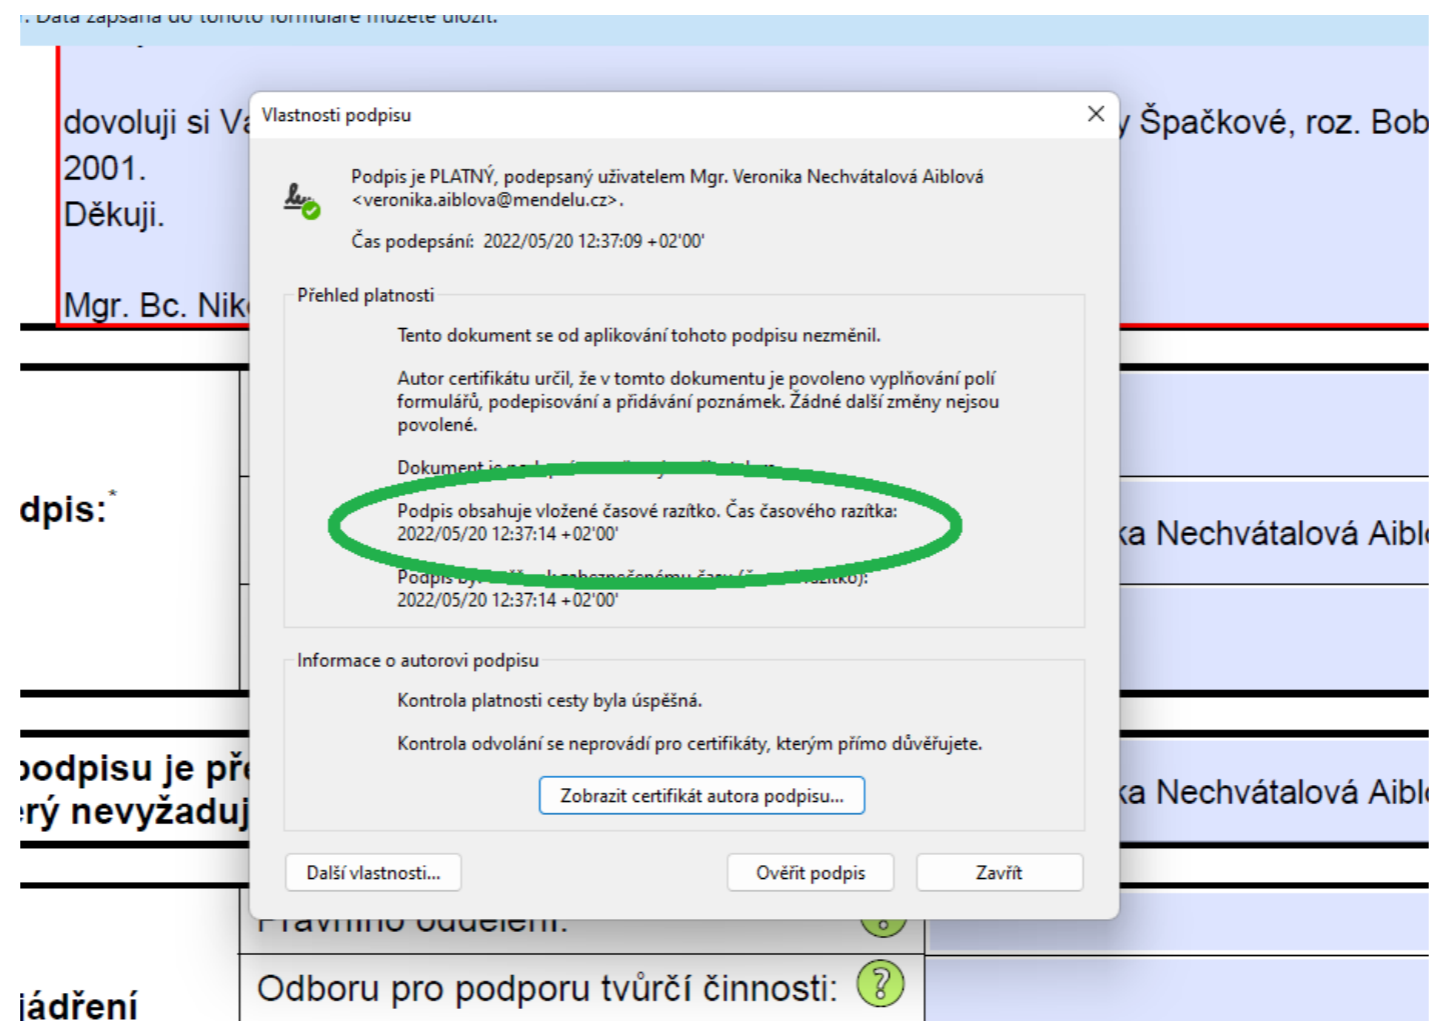

3. V případě, že se Vám v tomto okně zobrazuje například „čas podpisu pochází z hodin na počítači“ apod. informace, pak nemáte kvalifikované časové razítko připojeno a kontaktujte prosím Helpdesk OIT o nápravu tohoto stavu.